S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE

Exercice 2025

Rapport relatif au prix et la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2025

G4 ingenierie
Valoriser vos idées, réaliser vos projets

S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

PRINCIPALES DONNEES DE L'EXERCICE 2025

Extrait du rapport annuel 2025 sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif

1 - ORGANISATION DU SERVICE

Le **S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS**, assure la compétence relative à la collecte et au traitement des eaux usées (Compétence optionnelle à la carte) sur les **7** Communes de **GUITRES, LAGORCE, LAPOUYADE, SAINT-CIERS-D'ABZAC, SAINT-DENIS-DE-PILE, SAINT-SAINT-MARTIN-DU-BOIS et SAVIGNAC-DE-L'ISLE.**

2 682 abonnés étaient desservis par un réseau de collecte des eaux usées au 31/12/2025.

2 - EXPLOITATION DU SERVICE

L'exploitation du service a été confiée à la société **AGUR**, dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée initiale de **12 ans** à compter du **01/01/2007**. Ce contrat a été prolongé de **7 ans** par l'**avenant N°4** du **18/12/2014**. Le syndicat est propriétaire des ouvrages et gère les investissements.

3 - COLLECTE DES EAUX USEES

Les effluents sont collectés par un réseau de collecte des eaux usées composé de **50,3 Km de collecteurs gravitaire séparatif et réseau de refoulement**, ainsi que **24 postes de relevage.**

4 - EPURATION DES EAUX USEES

Les eaux usées ont été traitées en 2025 par **6** stations d'épuration : **Saint Denis de Pile** (5 000 EH), **Guitres** (2 000 EH), **Lapouyade** (400 EH), **Saint Martin du Bois** (250 EH), **Saint Ciers d'Abzac** (215 EH) et de **Lagorc e** (650 EH).
Les boues issues des stations d'épuration de Guitres et Saint Denis de Pile sont épaissies via une unité mobile de déshydratation des boues installée par le délégataire en 2016 puis valorisées en compostage. Elles sont stockées sur les filtres plantés de roseaux pour les autres stations.

5 - PRIX ET QUALITE DU SERVICE

5.1- PRIX DU SERVICE

Le prix du service comprend une partie fixe (l'abonnement) et un prix au m^3 consommé. Un abonné domestique consommant **120 m^3** paiera **410,93 €**, sur la base du tarif du **1er janvier 2026** toutes taxes et redevances comprises. Soit en moyenne **3,42 €/m^3**.
Sur ce montant, **53 %** reviennnent à l'exploitant pour l'entretien et le fonctionnement, **38 %** reviennent au Syndicat pour les investissements. Les **taxes et redevances** s'élèvent quant à elles à environ **9 %.**

5.2- QUALITE DU SERVICE

Les études diagnostiques et schémas Directeurs des systèmes d'assainissement de Guitres et Saint Denis de Pile ont été achevées fin 2019, les premières tranches de reéhabilitation des réseaux ont été programmées depuis 2022.

SOMMAIRE

	Page
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE	4
ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE	4
CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE	4
PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE	5
ABONNES DU SERVICE ET CONSOMMATIONS	6
REPARTITION DES ABONNES	7
PATRIMOINE DU SERVICE	8
NIVEAUX DE TRAITEMENT ET NORMES DE REJET	10
TRAITEMENT DES EAUX USEES	13
CONFORMITE DES INSTALLATIONS	14
FILIERE BOUES	15
CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE	17
LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT	18
RECETTES DU SERVICE	21
DETTE ET AUTRES INDICATEURS FINANCIERS	22
TRAVAUX REALISES ET PROGRAMMES	23
ACTIONS DE SOLIDARITE	23
TAUX D'IMPAYES	23
LE PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT	24
LISTES DES ANNEXES	25

ORGANISATION DU SERVICE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le **S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS** regroupe les **14 communes** de : ABZAC, BAYAS, BONZAC, GUITRES, LAGORCE, LAPOUYADE, MARANSIN, SABLONS, SAINT-CIERS-D'ABZAC, SAINT-DENIS-DE-PILE, SAINT-MARTIN-DE-LAYE, SAINT-MARTIN-DU-BOIS, SAVIGNAC-DE-L'ISLE et TIZAC-DE-LAPOUYADE.

Les communes concernées par la compétence assainissement collectif sont les suivantes : GUITRES, LAGORCE, LAPOUYADE, SAINT-CIERS-D'ABZAC, SAINT-DENIS-DE-PILE, SAINT-MARTIN-DU-BOIS et SAVIGNAC-DE-L'ISLE.

ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

Il s'agit d'une estimation du nombre d'habitants desservis par le réseau d'assainissement collectif calculé à partir de la population mentionnée dans les bases de données de l'INSEE et du nombre d'habitants par abonnés eau potable soit **5 632 habitants au 31/12/2025.**

EXPLOITATION DU SERVICE

Le S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS a délégué l'exploitation de son service public d'eau potable à la société **AGUR**, dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée de **12 ans** ayant pris effet, le 1er Janvier 2007 (Contrat en date du 16 Novembre 2006).

4 avenants au contrat de délégation on été conclus depuis l'origine du contrat :

Avenant N°1 : (visé le 19/11/2007) : Suppression du PR Camping à Guitres

Avenant N°2 : (visé le 24/10/2008) : Redéfinition des compétences du Syndicat et de son périmètre, conformément à ses nouveaux statuts.

Avenant N°3 : (visé le 10/03/2011) : Dissolution du S.I.E.A. de Guîtres et transfert des compétences au S.I.E.P.A. du Nord Libournais

Avenant N°4 (visé le 23/12/2014) : Financement par le délégataire d'une unité de déshydratation des boues, prise en compte des nouveaux équipements réalisés par le Syndicat, révision du Bordereau des prix pour branchement neufs.

Compte tenu de la durée nécessaire à l'amortissement des investissements mis à la charge du délégataire, la durée du contrat initial a été prolongée de **7 ans**, la nouvelle échéance est fixée au **31 Décembre 2025,** soit une durée totale de **19 ans**.

ORGANISATION DU SERVICE

REPARTITION DES PRESTATIONS

Les prestations confiées à la société **AGUR**, sont les suivantes

Gestion du service	Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations
Gestion des abonnés	Accueil des usagers, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements, des collecteurs et ouvrages
Entretien	de l'ensemble des ouvrages
Renouvellement	des accessoires hydrauliques, des clôtures, des collecteurs < 6m, des éclairages extérieurs des ouvrages, des équipements hydrauliques d'épuration et de pompage, des équipements sanitaires, des installations électriques et informatiques, des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie et vitrerie, des portails, des télécommandes, télégestions, du matériel d'épuration, du mobilier
Prestations particulières	Contrôle des branchements par test à la fumée et test d'écoulement, contrôle des installations privées avant raccordement, contrôle des installations privées existantes, contrôles et tests des sécurités réglementaires, hydrocurage des réseaux, mise à niveau des cadres et tampons (hors opérations de voirie), réduction et recherche programmées des entrées d'eaux parasites (passage caméra).

En outre, le Syndicat prend en charge :

Entretien	des ouvrages en béton ou en maçonnerie, réfection d'étanchéité.
Renouvellement	des ouvrages en béton ou en maçonnerie, des plantations, des réseaux enterrés, des toitures, couvertures et zingueries
Prestations particulières	Déplacement du réseau, extensions du réseau, Installation de télégestion, mise en conformité aux règles de sécurité, mise en conformité avec la réglementation existante / future, réfection d'étanchéité

Le Syndicat est propriétaire des installations et gère les investissements neufs.

ABONNES DU SERVICE

NOMBRE D'ABONNEMENTS

Nombre d'abonnements en service	2024	2025	Variation 2024/2025
Abonnements domestiques	2 620	2 606	-0,5%
Abonnements communaux	70	74	5,7%
Autres abonnés	0	2	-
Nombre total d'abonnements	**2 690**	**2 682**	**-0,3%**

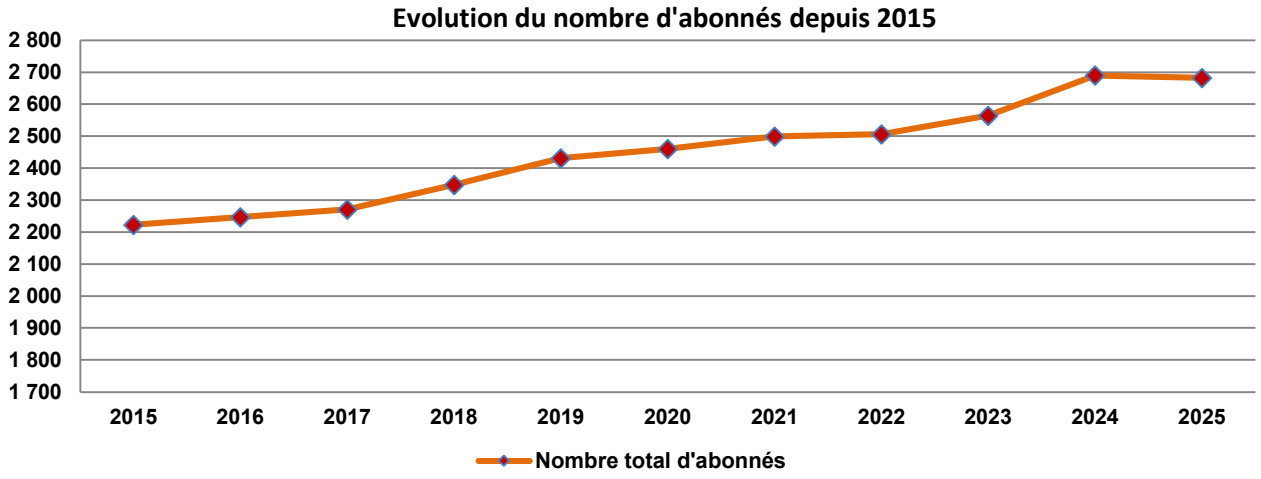

VOLUMES FACTURES

VOLUMES CONSOMMES (m^3)	2024	2025	Variation 2024/2025
Volumes facturés Abonnés domestiques	221 526	244 683	10,5%
Volumes facturés Usagers communaux	12 899	12 553	-2,7%
Volumes facturés Autres usagers	0	3 949	-
TOTAL VOLUMES FACTURES	**234 425**	**261 185**	**11,4%**
Volumes comptabilisés non facturés (dégrêvement, etc.)	2 615	3 889	48,7%
VOLUME TOTAL CONSOMME	**237 040**	**265 074**	**11,8%**

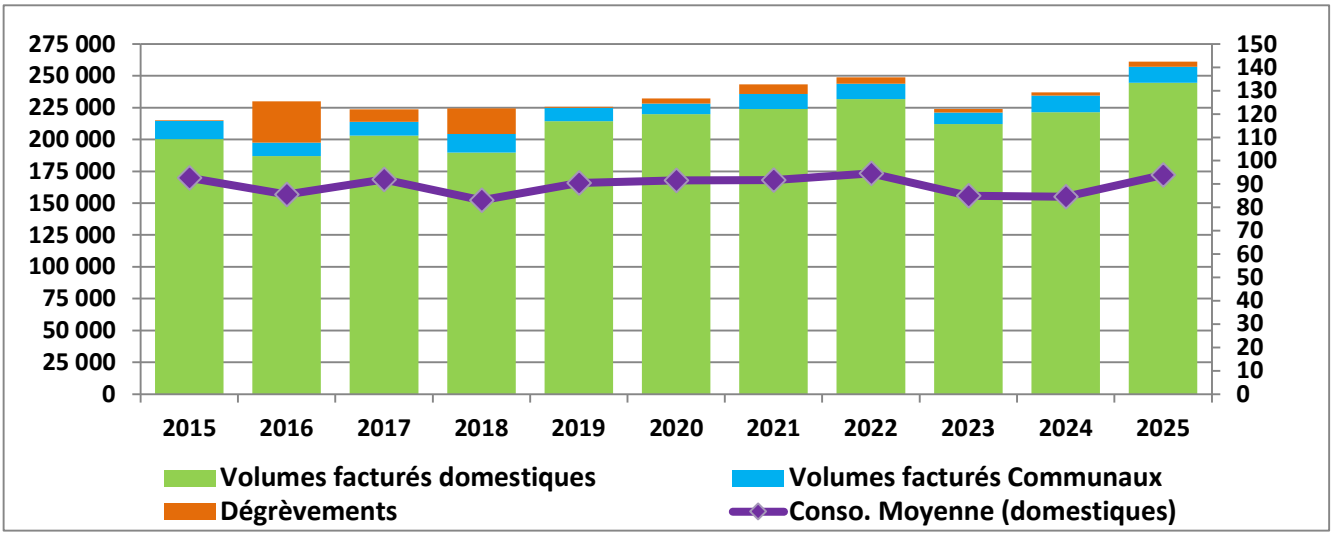

La consommation moyenne des abonnés domestiques (hors branchements communaux) a été de ***93,9 m³*** *en 2025, elle était de* ***84,6 m³*** *en 2024.*

ABONNES DU SERVICE

REPARTITION DES ABONNES PAR COMMUNE

COMMUNE	2024	2025	Variation 2024/2025
GUITRES	819	814	-0,6%
LAGORCE	158	157	-0,6%
LAPOUYADE	127	129	1,6%
SAINT CIERS D'ABZAC	111	109	-1,8%
SAINT DENIS DE PILE	1 375	1 372	-0,2%
SAINT MARTIN DU BOIS	100	101	1,0%
TOTAL	**2 690**	**2 682**	**-0,3%**

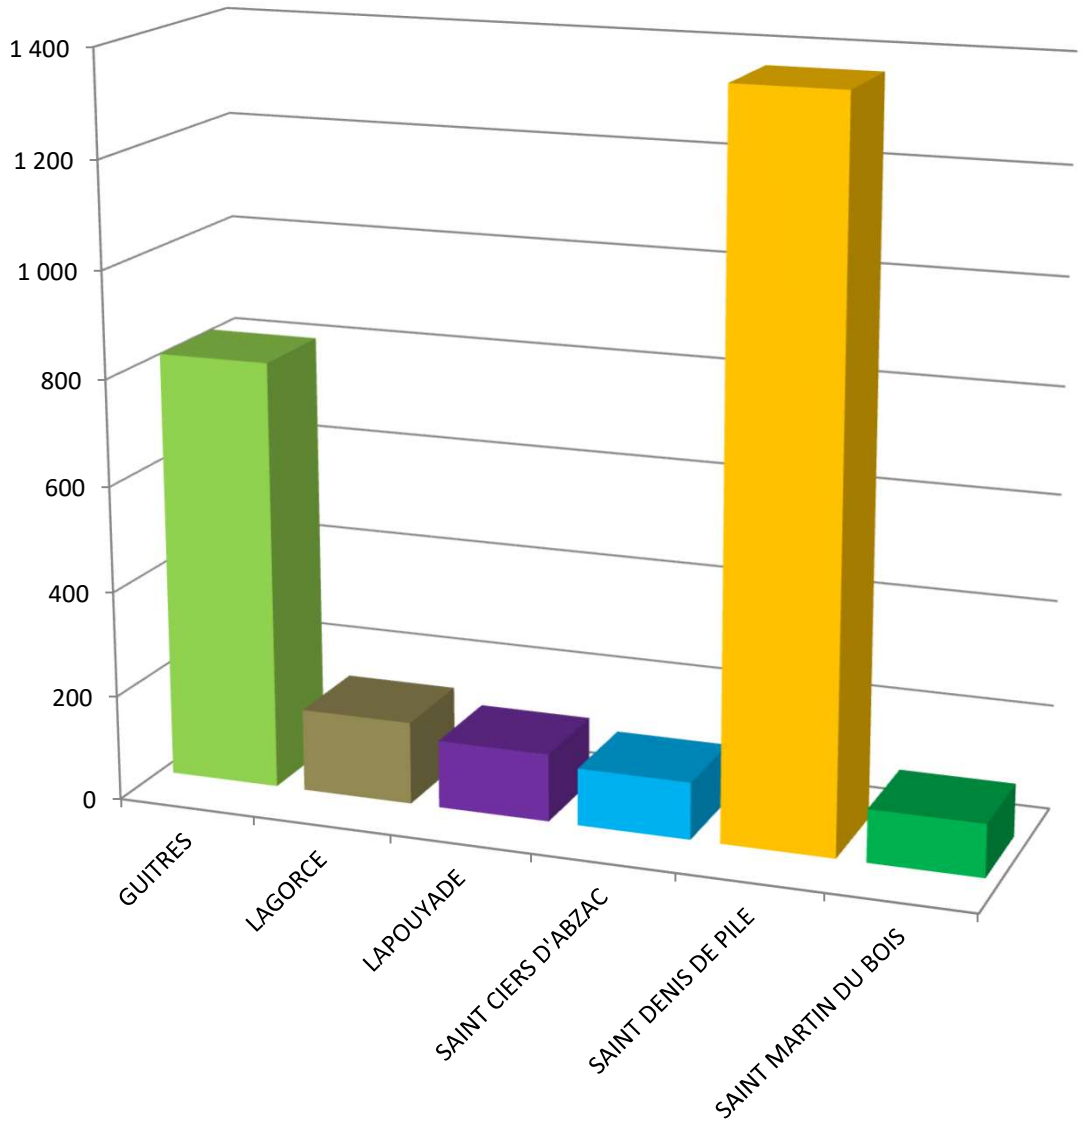

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

PATRIMONE DU SERVICE
I - Ouvrages de collecte et transfert

RESEAU DE COLLECTE

Nature du réseau : séparatif

DESCRIPTION	2022	2023	2024	2025	Variation 2024 / 2025
Gravitaire (ml)	39 331	40 124	38 982	41 385	6,16%
Refoulement (ml)	8 982	8 980	8 986	8 987	0,01%
TOTAL (ml)	**48 313**	**49 104**	**47 968**	**50 372**	**5,01%**
LONGUEUR HYDROCUREE (kml)	**3,20**	**4,40**	**7,66**	**30,59**	**299,3%**

POSTES DE RELEVAGE :

*Au 31 décembre 2025, le service comptait **24** Postes de relevage.*

Commune de Guitres

PR DU LARY mis en service en 2006
PR LE PONT DES MEULES mis en service en 1995
PR LA COOPERATIVE mis en service en 1989
PR LA GARE mis en service en 1995
PR LE PORT (Halte nautique) mis en service en 1993

Commune de Lagorce

PR MAIRIE mis en service en 2014
PR LAGUIRANDE mis en service en 2014
PR MOULIN D'ARDOUIN mis en service en 2014

Commune de Lapouyade

PR PEUCHAUD CENTRE mis en service en 2007
PR PEUCHAUD NORD mis en service en 2007
PR CIMETIERE mis en service en 2007
PR ZA PICONNAT mis en service en 2007
PR SUD BOURG (Lamet) mis en service en 2007
PR ROUTE DE JARNAC mis en service en 2007

Commune de Saint Denis de Pile

PR BARRAIL DE JAYS mis en service en 2003
PR LA CUVE mis en service en 1988
PR QUATRE-VENTS mis en service en 2003
PR LE CHANTIER mis en service en 1985
PR FRAPPE mis en service en 2007
PR BONARDERIE mis en service en 2014
PR COUDRAUD mis en service en 2014
PR GRATIEN mis en service en 2018
PR HAUT MEXANT construit en 2019

Tous les postes de relevage sont équipés de dispositifs de télésurveillance.

2 déversoirs d'orage équipés de télésurveillance sont situés sur le réseau de Guitres :
Déversoir du Gazot et Déversoir du Lary

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

PATRIMONE DU SERVICE
II - Stations d'épuration

Le service gère 6 stations d'épuration :

Station d'épuration de BOMALE (SAINT DENIS DE PILE)
- **Code de la station : 0533393V002**
- **Type de station :** Traitement biologique par boues activées - aération prolongée
- **Capacité nominale :** 5 000 Equivalent habitant
- **Date de mise en service :** Août 1993
- **Débit de référence :** 750 m^3/j
- **Milieur récepteur :** L'Isle

Station d'épuration LA VIDURE (GUITRES)
- **Code de la station : 0533198V002**
- **Type de station :** Traitement biologique par boues activées - aération prolongée
- **Capacité nominale :** 2 000 Equivalent habitant
- **Date de mise en service :** Juillet 2005
- **Débit de référence :** 300 m^3/j
- **Milieur récepteur :** Le Lary

Station d'épuration de LAGORCE
- **Code de la station : 0533448V001**
- **Type de station :** Traitement biologique sur filtres plantés de roseaux
- **Capacité nominale :** 650 Equivalent habitant (Extensible à 1 300)
- **Date de mise en service :** Décembre 2014
- **Débit de référence :** 97,5 m^3/j (Extension : 195 m^3/j)
- **Milieur récepteur :** Le Lary

Station d'épuration de LAPOUYADE
- **Code de la station : 0533230V001**
- **Type de station :** Traitement biologique sur filtres plantés de roseaux
- **Capacité nominale :** 400 Equivalent habitant
- **Date de mise en service :** Avril 2008
- **Débit de référence :** 60 m^3/j
- **Milieur récepteur :** Le Godicheau

Station d'épuration de SAINT MARTIN DU BOIS
- **Code de la station : 0533445V001**
- **Type de station :** Traitement biologique sur filtres plantés de roseaux
- **Capacité nominale :** 250 Equivalent habitant
- **Date de mise en service :** Mai 2013
- **Débit de référence :** 38 m^3/j
- **Milieur récepteur :** Ruisseau de la Détresse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

Station d'épuration de SAINT CIERS D'ABZAC

- **Code de la station : 0533387V001**
- **Type de station :** Traitement biologique sur filtres plantés de roseaux
- **Capacité nominale :** 215 Equivalent habitant
- **Date de mise en service :** Avril 2013
- **Débit de référence :** 32,25 m^3/j
- **Milieur récepteur :** Ruisseau de la Détresse

CAPACITES NOMINALES DE TRAITEMENT :

OUVRAGE	DBO_5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit Nominal
SAINT DENIS DE PILE	300 Kg/j	675 Kg/j	400 Kg/j	49,5 Kg/j	17,5 Kg/j	750 m3/j
GUITRES	120 Kg/j	240 Kg/j	180 Kg/j	19,8 Kg/j	7,0 Kg/j	300 m3/j
LAGORCE (1ère Tranche)	39 Kg/j	88 Kg/j	52 Kg/j	6,4 Kg/j	2,3 Kg/j	98 m3/j
LAPOUYADE	24 Kg/j	54 Kg/j	32 Kg/j	6,0 Kg/j	1,6 Kg/j	60 m3/j
SAINT MARTIN DES BOIS	15 Kg/j	34 Kg/j	23 Kg/j	3,8 Kg/j	1,0 Kg/j	38 m3/j
SAINT CIERS D'ABZAC	12,9 Kg/j	29,0 Kg/j	19,4 Kg/j	3,2 Kg/j	0,9 Kg/j	32 m3/j

NIVEAUX DE TRAITEMENT ET NORMES DE REJET

Prescription des rejets :

Station d'épuration de SAINT DENIS DE PILE : Arrêté préfectoral du 04/03/2021

Paramètres	Fréquence annuelle	Concentration (mg/l)	ET Rendement %	Valeur rédhibitoire (mg/l)
DBO5	12	25	80%	50
DCO	12	125	75%	250
MES	12	30	90%	85
NTK	4	15		
Pt	4	6		

Station d'épuration de GUITRES : Arrêté préfectoral du 19/06/2019

Paramètres	Fréquence annuelle	Concentration (mg/l)	ET Rendement %	Valeur rédhibitoire (mg/l)
DBO5	12	25	80%	50
DCO	12	125	75%	250
MES	12	35	90%	85
NTK	4	10		
Pt	4			

Une analyse physico chimique doit être réalisée tous les ans en période d'étiage, en amont et aval du rejet.
Un suivi biologique du milieu récepteur doit également être réalisé en amont et aval du rejet (Indice Biologique Diatomées, une fois la première année puis tous les trois ans).

Ce suivi du milieu récepteur a été supprimé à partir de 2021, compte tenu de l'absence d'impact du rejet de la station dans le Lary (Courrier S.P.D.E. du 27/05/2021)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

Station d'épuration de LAGORCE : Arrêté Préfectoral du 13/06/2024

Paramètres	Fréquence annuelle	Concentration (mg/l)	ET Rendement %	Valeur rédhibitoire (mg/l)
DBO5	1	35	60%	70
DCO	1	200	60%	400
MES	1	-	50%	85

Station d'épuration de LAPOUYADE : Arrêté préfectoral du 21/06/2016

Paramètres	Fréquence annuelle	Concentration (mg/l)	OU Rendement %	Valeur rédhibitoire (mg/l)
DBO5	1	25	94%	70
DCO	1	90	89%	400
MES	1	20	50%	85

Une analyse hydrobilogique I.B.G.N. doit être réalisée tous les deux ans sur le ruisseau le Godicheau en amont et aval du point de rejet.

Station d'épuration de SAINT MARTIN DU BOIS : Arrêté préfectoral du 08/03/2023

Paramètres	Fréquence annuelle	Concentration (mg/l)	OU Rendement %	Valeur rédhibitoire (mg/l)
DBO5	1	35	60%	70
DCO	1	200	60%	400
MES	1	-	50%	85
NTK	1	20		
NH4+	1	15		

2 analyses physico chimiques (en périodes de hautes et basses eaux) doivent être réalisées chaque année en amont et aval du point de rejet.

Un suivi biologique du milieu récepteur doit également être réalisé en amont et aval du rejet (Indice macro-invertébrés et Indice Biologique Diatomées (une fois la première année puis tous les trois ans).

Station d'épuration de SAINT CIERS D'ABZAC : Arrêté préfectoral du 08/03/2023

Paramètres	Fréquence annuelle	Concentration (mg/l)	OU Rendement %	Valeur rédhibitoire (mg/l)
DBO5	1	35	60%	70
DCO	1	200	60%	400
MES	1	-	50%	
NTK	1	20		
NH4+	1	15		

Une analyse hydrobiologique I.B.G.N. doit être réalisée deux fois par an en période hivernale et d'étiage sur le ruisseau la Détresse en amont et aval du point de rejet.

Un suivi biologique du milieu récepteur doit également être réalisé en amont et aval du rejet (Indice macro-invertébrés et Indice Biologique Diatomées (une fois la première année puis tous les trois ans).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

GLOSSAIRE

Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO_5 par jour.

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours.

DCO : Demande chimique en oxygène.

MES : Matières en suspension.

NTK : Azote Total

NGL : Azote global.

NO_3^- : Nitrate

NO_2^- : Nitrate

NH_4^+ : Amonium

PO_4^{3-} : Phosphate

Pt : Phosphore total.

TMS : tonne de matière sèche.

PERFORMANCES DU SERVICE

TRAITEMENT DES EAUX USEES

Données des bilans réalisés (Moyennes sur l'ensemble des bilans de l'année)

Station d'épuration de SAINT DENIS DE PILE (Moyenne des 12 bilans mensuels)

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit
Mesures effectuées	12	12	12	4	4	/
Charges brutes collectées (Kg/j)	159 Kg/j	425 Kg/j	227 Kg/j	34,9 Kg/j	4,0 Kg/j	532 m3/j
Rendement %	99%	96%	99%	96%	33%	/

Station d'épuration de GUITRES (Moyenne des 12 bilans mensuels)

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit
Mesures effectuées	12	12	12	4	4	/
Charges brutes collectées (Kg/j)	36,5 Kg/j	102 Kg/j	50 Kg/j	12,3 Kg/j	1,4 Kg/j	213 m3/j
Rendement %	94%	93%	97%	94%	8%	/

Station d'épuration de LAGORCE

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit
Mesures effectuées	1	1	1	1	1	/
Charges brutes collectées (Kg/j)	8,0 Kg/j	23 Kg/j	9 Kg/j	3,00 Kg/j	0,30 Kg/j	33,8 m3/j
Rendement %	97%	92%	97%	76%	10%	/

Le traitement du Phosphore a été arrêté en 2022 à la demande du SATESE, pour évaluer l'impact des rejets sur le milieu récepteur.

Station d'épuration de LAPOUYADE

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit
Mesures effectuées	1	1	1	1	1	/
Charges brutes collectées (Kg/j)	4,5 Kg/j	12,4 Kg/j	3,2 Kg/j	2,30 Kg/j	0,20 Kg/j	23,0 m3/j
Rendement %	98%	95%	98%	99%	31%	/

PERFORMANCES DU SERVICE

Station d'épuration de SAINT MARTIN DU BOIS

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit
Mesures effectuées	1	1	1	1	1	/
Charges brutes collectées (Kg/j)	5,3 Kg/j	14,8 Kg/j	4,0 Kg/j	2,7 Kg/j	0,2 Kg/j	19 m3/j
Rendement %	99%	97%	98%	99%	67%	/

Station d'épuration de Saint Ciers d'ABZAC

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt	Débit
Mesures effectuées	1	1	1	1	1	/
Charges brutes collectées (Kg/j)	2,4 Kg/j	6,0 Kg/j	2,0 Kg/j	1,4 Kg/j	0,1 Kg/j	14 m3/j
Rendement %	95%	94%	98%	98%	64%	/

CONFORMITE DES INSTALLATIONS

Le service chargé de la Police de l'Eau détermine chaque année au vue des réultats de l'autosurveillance la conformité des équipements d'épuration, de la performance des ouvrages et équipements d'épuration en regard des prescriptions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et des actes individuels de chaque ouvrage.

Les résultats sont disponibles sous forme de fiches de synthèse sur le site : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr.

Le Service Départemental de la Police de l'Eau a transmis au SIEPA les avis de conformité pour les systèmes d'assainissement, dont la synthèse figure dans les tableaux ci-dessous :

I - Conformité à la Directive E.R.U. et aux arrêtés individuels

OUVRAGE	CONFORMITE DE LA COLLECTE	CONFORMITE DES EQUIPEMENTS	CONFORMITE EN PERFORMANCE
SAINT DENIS DE PILE	OUI	OUI	OUI
GUITRES	NON	OUI	OUI
LAGORCE		OUI	OUI
LAPOUYADE		OUI	OUI
SAINT MARTIN DU BOIS		OUI	OUI
SAINT CIERS D'ABZAC		OUI	OUI

PERFORMANCES DU SERVICE

II - Avis du Service Départemental de la Police de l'Eau

OUVRAGE	DATE AVIS	OBSERVATIONS
SAINT DENIS DE PILE	13/05/2026	
GUITRES	23/03/2026	*Déversements par temps de pluie non autorisés constatés*
LAGORCE	10/07/2026	
LAPOUYADE	16/07/2026	*Données complémentaires à transmettre (rapports d'analyses, infos prélèvements)*
SAINT MARTIN DU BOIS	17/07/2026	*Données complémentaires à transmettre (rapports d'analyses, infos prélèvements)*
SAINT CIERS D'ABZAC	17/07/2026	*Données complémentaires à transmettre (rapports d'analyses, infos prélèvements)*

FILIERE BOUES

Quantité de boues issues de la station (TMS) :

QUANTITE DE BOUES PRODUITES (TMS)	2022	2023	2024	2025	Variation 2024/2025	TAUX DE BOUES EVACUEES SELON UNE FILIERE CONFORME EN 2025
SAINT DENIS DE PILE	26,83	50,74	48,58	52,13	7,3%	**100,0%**
GUITRES	14,02	16,25	15,3	18,05	18,0%	**100,0%**
LAGORCE						
LAPOUYADE						
SAINT MARTIN DU BOIS						
SAINT CIERS D'ABZAC						
TOTAL	**40,85**	**66,99**	**63,88**	**70,18**	**9,9%**	**100,0%**

PERFORMANCES DU SERVICE

Evolution des quantités de boues valorisées (TMS) :

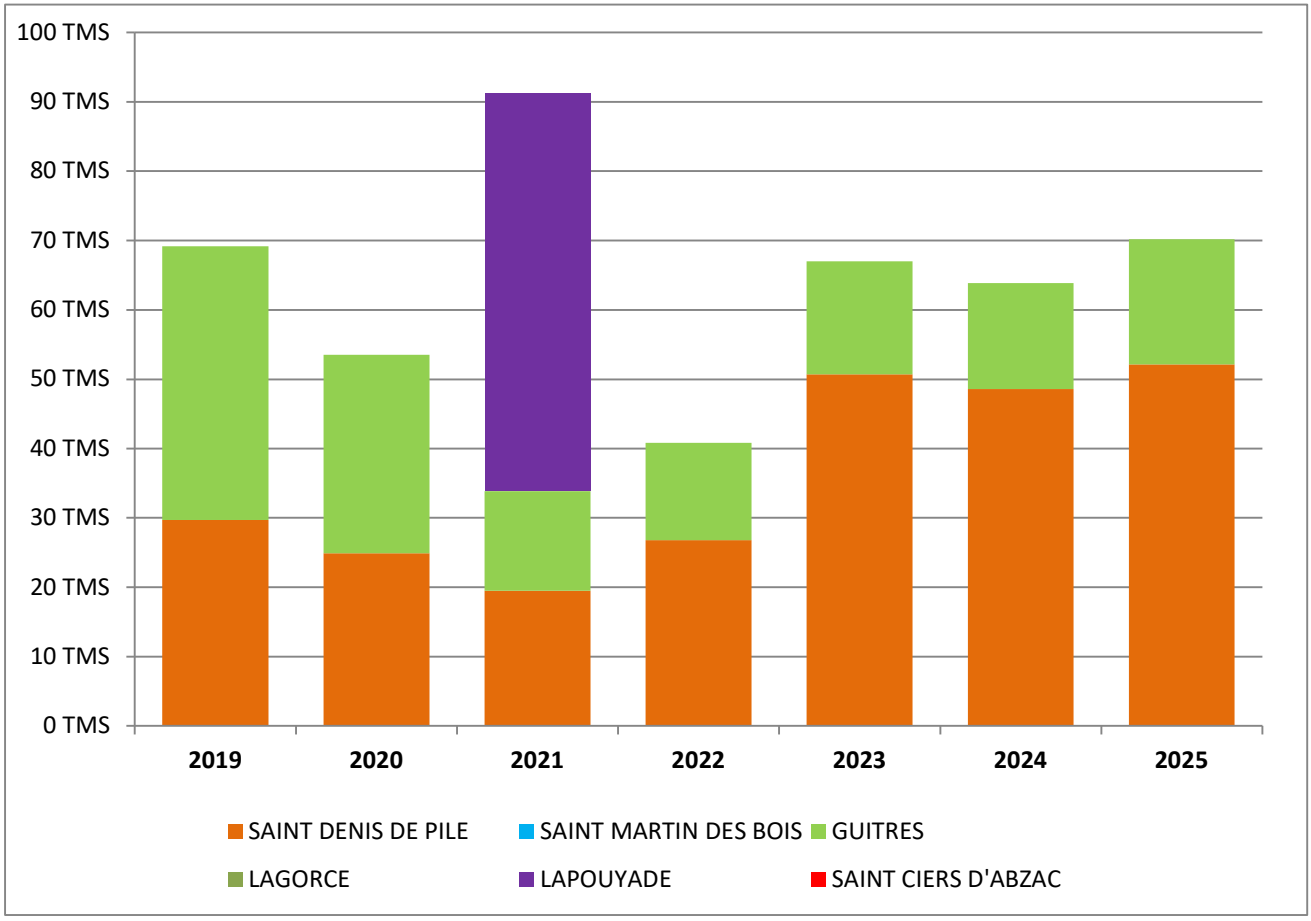

CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU DE COLLECTE

CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013)

NOTATION SUR 120 POINTS	DESCRIPTION	VALEUR	NOTE OBTENUE
A - PLAN DES RESEAUX (15 Points)			
0 ou 10 points	Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes et les points d'autosurveillance du réseau		**10**
0 ou 5 points	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux.		**5**
***15 points doivent être obtenus au titre de la 1ère partie pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires.**			
B - INVENTAIRE DES RESEAUX (30 Points)			
0 ou 10 points	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage et indication pour au moins 50 % du linéaire de la nature et dimension des canalisations.		**10**
1 à 5 Points	Indication de la nature et dimension des canalisations pour plus de 50% du linéaire		**5**
0 ou 10 points	Indication de l'âge ou période de pose des tronçons pour au moins 50% du linéaire		**10**
1 à 5 Points	Indication de l'âge ou période de pose des tronçons pour au moins 50% du linéaire		**2**
***40 points doivent être obtenus au titre des parties A et B pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées et pouvoir bénéficier de points supplémentaires.**			
C - AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 Points)			
0 ou 10 points	Information géographique précisant l'altimétrie des canalisations pour 50% au moins du linéaire total des réseaux		**0**
1 à 5 Points	Information géographique précisant l'altimétrie des canalisations pour plus de 50% du linéaire des réseaux		**0**
0 ou 10 points	localisation et description des ouvrages annexes(postes de relèvement, postes de refoulement,déversoirs...)		**10**
0 ou 10 points	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées		**10**
0 ou 10 points	le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau		**0**
0 ou 10 points	l'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...)		**10**
0 ou 10 points	Mise en oeuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau		**10**
0 ou 10 points	mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).		**10**
TOTAL OBTENU : 92 Points			

PRIX DU SERVICE

FIXATION DES TARIFS

Le Comité Syndical vote chaque année les tarifs concernant la part de la collectivité

Délibération	Objet
déc.-21	Tarif de la part syndicale à compter du **1er janvier 2022** (Augmentation de la part proportionnelle de 1%)
déc.-22	Tarif de la part syndicale à compter du **1er janvier 2023** (Augmentation de la part proportionnelle de 1%)
déc.-23	Tarif de la part syndicale à compter du **1er janvier 2024** (Augmentation de la part proportionnelle de 1%)
déc.-24	Tarif de la part syndicale à compter du **1er janvier 2025** (Augmentation de la part proportionnelle de 1,4%)
déc.-25	Tarif de la part syndicale à compter du **1er janvier 2026** (Augmentations des parts : proportionnelle de 2% et fixe de 49%)

- Les tarifs la part de la société **AGUR** sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient calculé à partir d'une formule de révision des prix définie au contrat.

- Le calcul du coefficient d'indéxation est effectué chaque année à partir de la dernière valeur des indices connue au 1er décembre, les nouveaux tarifs s'appliquent à compter du 1er Janvier.

- Le coefficient d'actualisation applicable au **1er Janvier 2026** est : *(sans objet, fin de contrat)*

PERFORMANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Au 01/01/2025, son montant est de **0,105 € / m^3**

T.V.A.

Le service est assujetti à la TVA au taux de **10 %**, à compter du 1er janvier 2014.

FRAIS D'ACCES AU SERVICE

Aucun frais d'accès au service n'est facturé pour le service d'assainissement collectif

COMPOSITION DU PRIX

Il comprend :

- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable
- Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.
- Les volumes sont relevés annuellement au mois de décembre.

- Les consommations sont payables au vu du relevé effectué en décembre. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée (40 % du volume consommé constaté lors de la précédente relève)

PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF au 01/01/2025 et 01/01/2026

Désignation		01/01/2025	01/01/2026	Variation
Part de l'exploitant				
Part fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire*	49,51 €	57,00 €	15,13%
Part proportionnelle (€/m3)	le m^3	1,2107 €	1,2792 €	5,66%
Part du S.I.E.P.A.				
Abonnés domestiques, collectifs et bâtiments communaux				
Part fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire*	10,25 €	15,25 €	48,8%
Part proportionnelle (€/m3)	le m^3	1,1243 €	1,1468 €	2,0%
Redevances et taxes				
Performance système d'A.C.O		0,1050 €	0,0850 €	-19,0%
T.V.A.		10,0%	10,0%	-

**** Abonnement pris en compte dans la facture 120 m3***

FACTURE TYPE (Usager consommant 120 m^3)

Désignation	01/01/2025	01/01/2026	Variation
EXPLOITANT	194,79 €	210,50 €	8,06%
COLLECTIVITE	145,17 €	152,87 €	5,3%
Performance système d'A.C.O	12,60 €	10,20 €	-19,0%
T.V.A.	35,26 €	37,36 €	6,0%
TOTAL T.T.C.	**387,82 €**	**410,93 €**	**6,0%**
PRIX PAR m3	**3,23 €**	**3,42 €**	

- Suite à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006 (LEMA), la part fixe ne devait pas dépasser 40% du prix de total 120 m3 (hors redevances) à compter du 1er janvier 2012 pour les communes rurales et 30 % pour les communes urbaines.

- Le montant de la part fixe au 1er janvier 2026 correspond à 20 % du prix de 120 m^3 hors taxes et redevances, le tarif appliqué est donc conforme à cette règlementation.

FACTURE TYPE (Usager consommant 120 m^3)

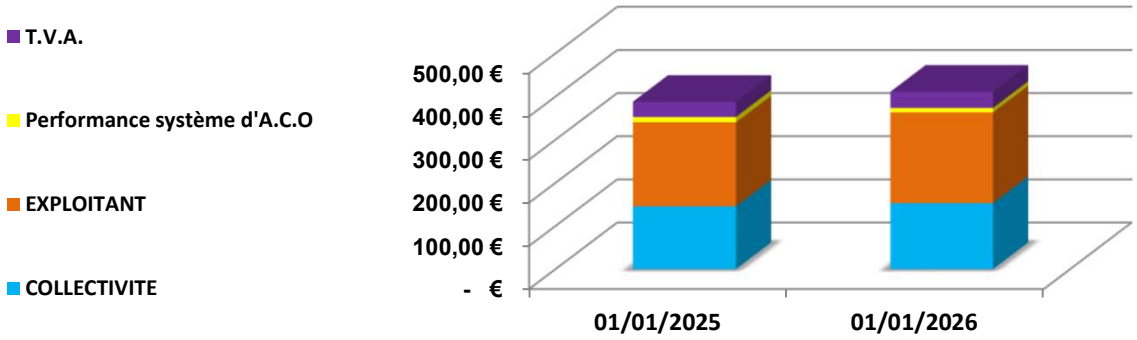

PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DECOMPOSITION DU PRIX DE 120m³ au 01/01/2026

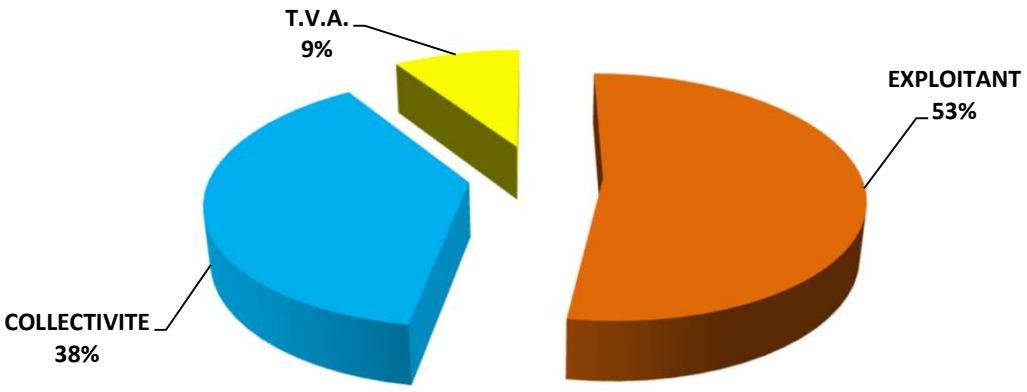

Evolution des composantes du tarif depuis 2018

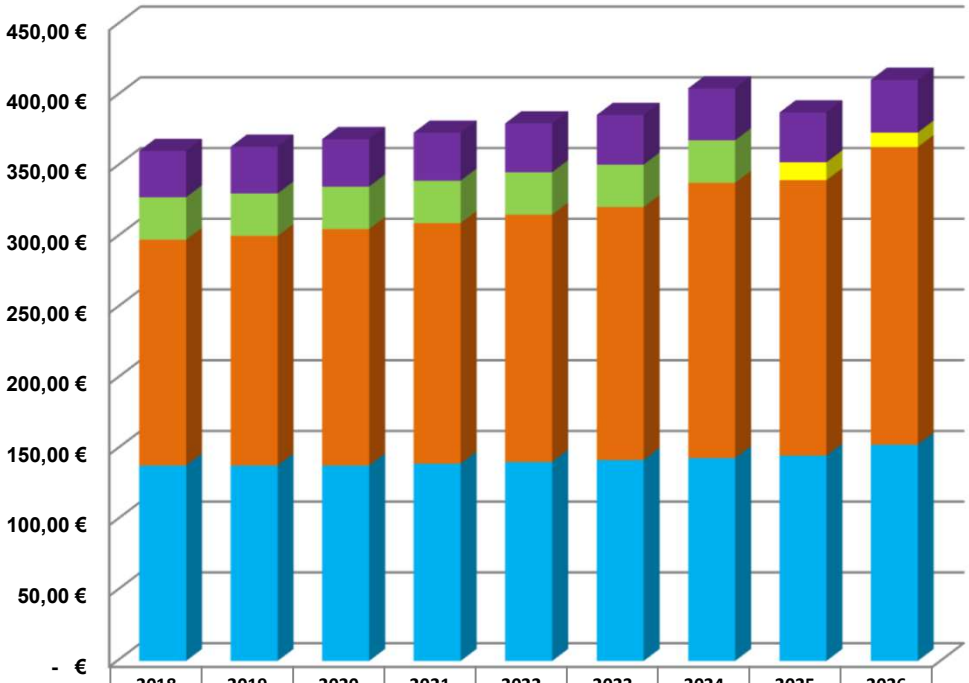

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T.V.A. (120 m3)	32,79 €	33,05 €	33,54 €	33,96 €	34,55 €	35,09 €	36,81 €	35,26 €	37,36 €
Performance syst. ACO								12,60 €	10,20 €
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (120 m3 € H.T)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €		
Tarif Exploitant 120m³ € H.T	159,69 €	162,36 €	167,24 €	170,15 €	174,80 €	178,90 €	194,71 €	194,79 €	210,50 €
Tarif Collectivité 120m³ € H.T	138,17 €	138,17 €	138,17 €	139,45 €	140,74 €	142,05 €	143,37 €	145,17 €	152,87 €

INDICAQTEURS FINANCIERS

RECETTES DU SERVICE

RECETTES DE LA COLLECTIVITE

RECETTES D'EXPLOITATION	2024	2025	Variation 2024/2025
Ventes de produits/prestations	277 579,55 €	248 055,46 €	-10,64%
Subventions d'exploitation	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00%
Total recettes d'exploitation (gestion courante)	**284 079,55 €**	**254 555,46 €**	**-10,39%**

Ces montants sont ceux correspondant aux CFU de la Collectivité.

AUTRES RECETTES	2024	2025	Variation 2024/2025
Subvention en annuités du Conseil Général :	6 500,00 €	6 500,00 €	0,0%
Prime d'épuration de l'Agence de l'Eau	0,00 €	0,00 €	-
Remboursement taxe V.N.F.	0,00 €	2 388,00 €	-
Produits exceptionnels	4 514,00 €	0,00 €	-100,0%
TOTAL	**11 014,00 €**	**8 888,00 €**	**-19,3%**

RECETTES DU DELEGATAIRE

RECETTES DE LA REDEVANCE	2024	2025	Variation 2024/2025
Primes fixes	130 247,00 €	127 602,00 €	-2,03%
Partie proportionnelle à la consommation	263 570,00 €	295 295,00 €	12,04%
Total des recettes de vente d'eau	**393 817,00 €**	**422 897,00 €**	**7,38%**

AUTRES RECETTES	2024	2025	Variation 2024/2025
Travaux exclusifs	**9 451,00 €**	**4 967,00 €**	**-47,44%**
Autres recettes	**8 191,00 €**	**8 101,00 €**	**-1,10%**

REDEVANCES DE L'AGENCE DE L'EAU

	2024	2025	Variation 2024/2025
Performance systèmes d'assainissement	**19 808,78 €**	**24 318,00 €**	**22,76%**

INDICAQTEURS FINANCIERS

ANNULATIONS

		2024	2025	Variation 2024/2025
DÉGRÈVEMENTS	Montant AGUR	3 159,95 €	4 708,00 €	48,99%
	Montant S.I.E.P.A.	2 900,27 €	4 371,00 €	50,71%

ETAT DE LA DETTE

	2024	2025	Variation 2024/2025
Encours de la dette au 31 décembre	**866 996,13 €**	**804 337,31 €**	**-7,23%**
Remboursement au cours de l'exercice	**87 570,56 €**	**77 125,82 €**	**-11,93%**
dont en intérêts	14 467,00 €	14 467,00 €	0,00%
dont en capital	73 103,56 €	62 658,82 €	-14,29%

Evolution de la dette (Emprunts en cours au 31/12/2025)

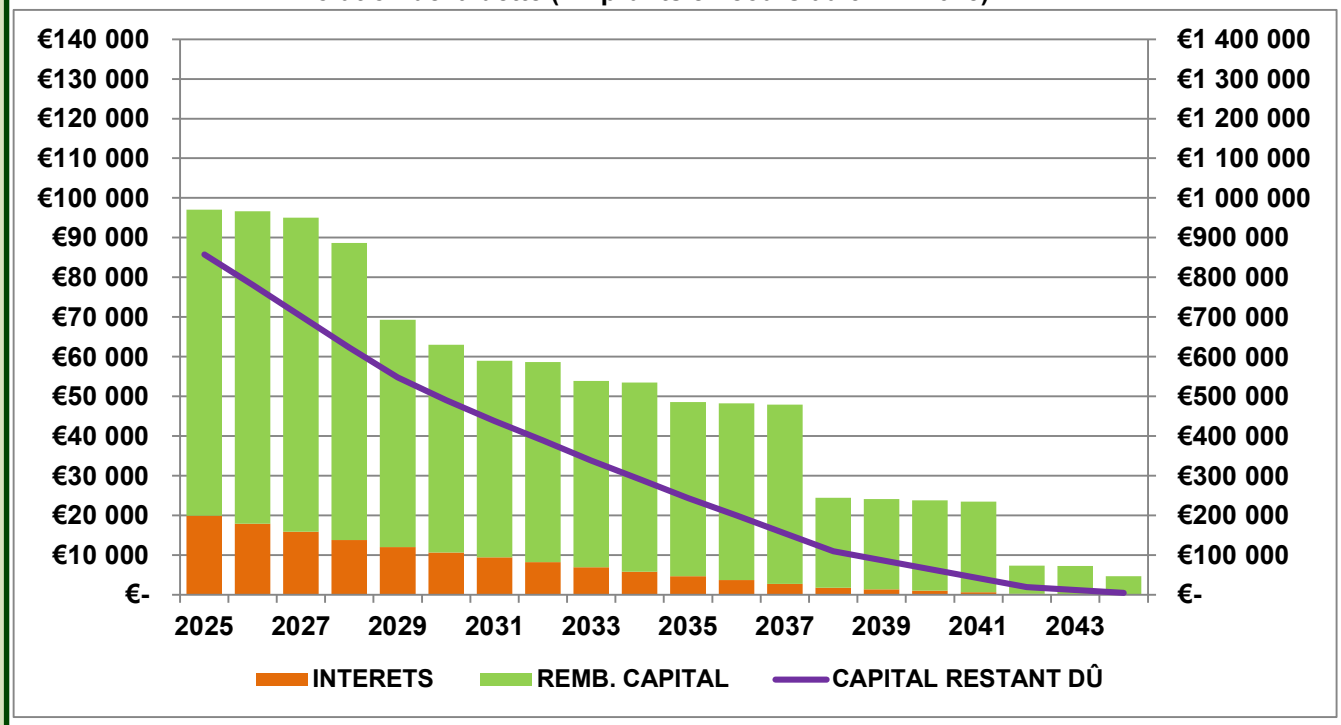

INDICAQTEURS FINANCIERS

TRAVAUX REALISES ET PROGRAMMES PAR LE S.I.E.P.A.

Les états joints en annexe font apparaître :
- Les travaux réalisés, réceptionnés et soldés en 2025
- Les travaux engagés en 2025 et poursuivis en 2026
- Les nouveaux travaux programmés pour l'année 2026

ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE

AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE (EAU & ASSAINISSEMENT)

	2024	2025	Variation 2024/2025
Nombre d'aides accordées par le F.S.L.	**55**	**24**	**-56,36%**
Montant global de l'aide versée aux bénéficiaires par le F.S.L.	**19 183,49 €**	**8 374,53 €**	**-56,35%**
Montant de l'abandon de créance déclaré par l'exploitant	- €	- €	
Montant de la cotisation au fond de solidarité versée par le Syndicat	1 875,65 €	1 887,84 €	0,65%

OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE

Il n'y a pas d'opération de coopération décentralisée mise en place sur la Collectivité

TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES DE L'ANNEE PRECEDENTE

	2024	2025	Variation 2024/2025
Montant impayés au 31/12/N	**35 382,60 €**	**34 486,96 €**	**-2,53%**
Montant facturé durant l'exercice N-1	671 396,55 €	670 952,46 €	-0,07%
Taux d'impayé sur les factures de l'année précédente	**5,27%**	**5,14%**	**-2,47%**

PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

La fiche ci-après présente le prix global de l'eau et de l'assainissement, toutes taxes et redevances comprises pour un abonné domestique et une consommation de référence de 120m^3.

PRIX GLOBAL: S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS

EAU POTABLE	**S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS** Affermage du 01/01/2007 avec la société AGUR Tarif domestique du syndicat
ASSAINISSEMENT COLLECTIF	**S.I.E.P.A. du NORD LIBOURNAIS** Affermage du 01/01/2007 avec la société AGUR Tarif domestique du syndicat

Prix global eau potable + assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m^3

DESIGNATION	01/01/2025	01/01/2026	Évolution
Part de l'exploitant			
du service d'eau potable	89,79 €	118,43 €	**31,9%**
du service de l'assainissement collectif	194,79 €	210,50 €	**8,06%**
Part du S.I.E.P.A.			
pour le service d'eau potable	96,94 €	102,04 €	**5,3%**
pour le service d'assainissement collectif	145,17 €	152,87 €	**5,3%**
Tiers			
Redevance préservation de la ressource	11,48 €	14,86 €	**29,4%**
Redevance conso. eau potable	38,40 €	38,40 €	**0,0%**
Performance réseaux d'A.E.P	8,40 €	7,20 €	**-14,3%**
Performance système d'A.C.O	12,60 €	10,20 €	**-19,0%**
TVA			
pour le service d'eau potable	13,48 €	15,45 €	**14,7%**
pour le service d'assainissement collectif	35,26 €	37,36 €	**6,0%**
TOTAL T.T.C.			
pour le service d'eau potable	258,49 €	296,38 €	**14,7%**
pour le service d'assainissement collectif	387,82 €	410,93 €	**6,0%**
PRIX 120 m^3 TTC GLOBAL	**646,30 €**	**707,31 €**	**9,4%**
PRIX PAR m^3	**5,39 €**	**5,89 €**	

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1

TRAVAUX REALISÉS ET FINANCÉS PAR LE SYNDICAT

ANNEXE 2

PRIX DE L'EAU 2010 à 2026